SETOR AMPLIADO: SALÃO DO RESTAURANTE

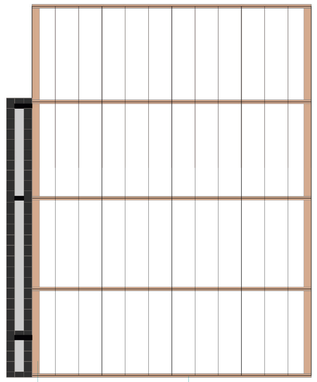

VIGAS DE MLC
(0,4 x 0,4 x 20m)

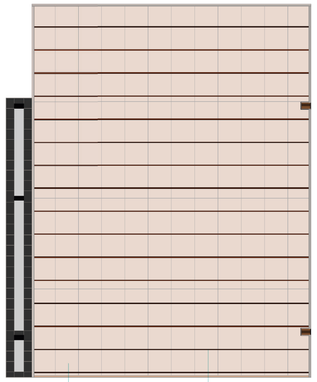

BARROTES DE MLC
(0,4 x 1 x 20m)

PAINÉIS CLT
(0,12 x 1,25 x 5m)

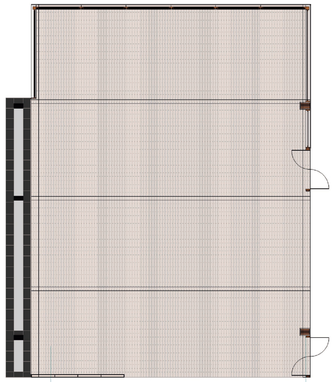

BARROTES PARA PISO
(0,04 x 0,09 x 15m)

PISO DE MADEIRA

PILAR MLC
(0,40 x 0,55 x 3,21m)

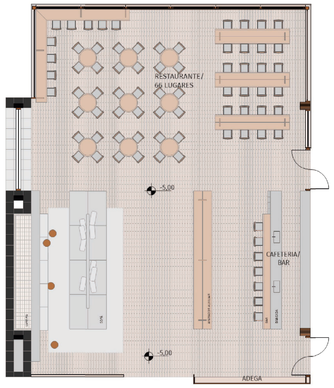

PLANTA BAIXA RESTAURANTE
ESC 1:75

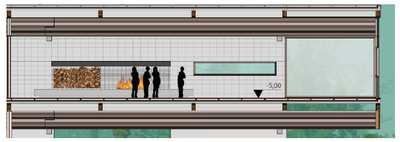

VISTA ESTAR DA LAREIRA
ESC 1:75

VENTILÇÃO CRUZADA
(janela guilhotina com vão superior aberto)

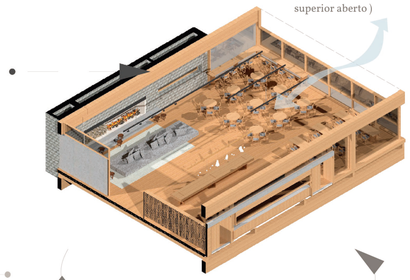

Vista do restaurante a partir do bar

Treliça e proa metálica tangenciando o salão do restaurante

AMPLIAÇÃO DO CAMPO VISUAL (contemplação panorâmica da paisagem)

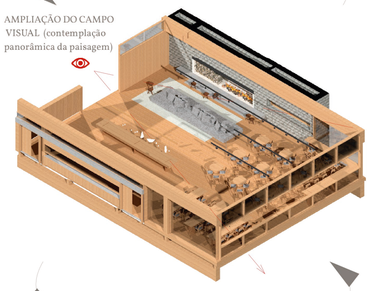

Janelas guilhotinas: montantes e painéis removíveis

Cozinha industrial do restaurante abaixo da praça seca

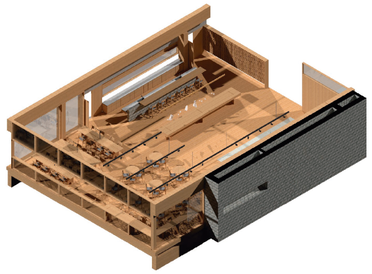

Estar com lareira integrado ao salão do restaurante

Vista nordeste: restaurante e proa metálica

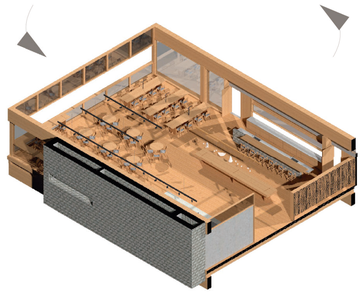

SALÃO DO RESTAURANTE

Permeabilidade visual: estar, bar, cozinha industrial e natureza

CORTES DE PELE:

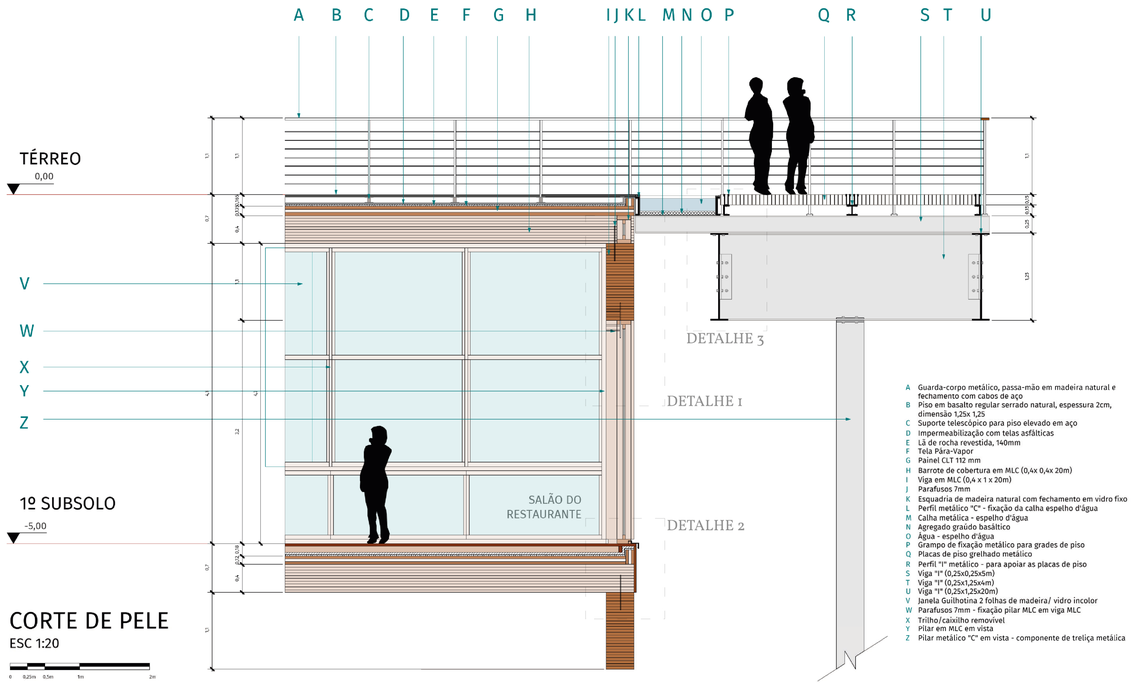

CORTE DE PELE
ESC 1:20

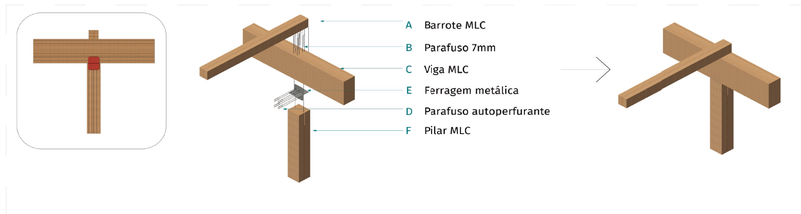

DETALHE 1: FIXAÇÃO DE BARROTE/ VIGA PILAR EM MLC
(Robustez de vigas mestras: analogia com o tronco de árvore utilizado como viga na tradição da arquitetura vernacular)

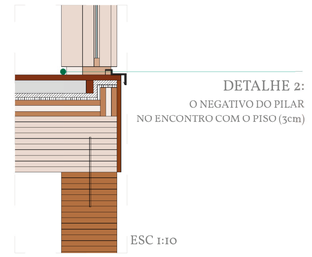

DETALHE 2:
O NEGATIVO DO PILAR
NO ENCONTRO COM O PISO (5cm)

ESC 1:10

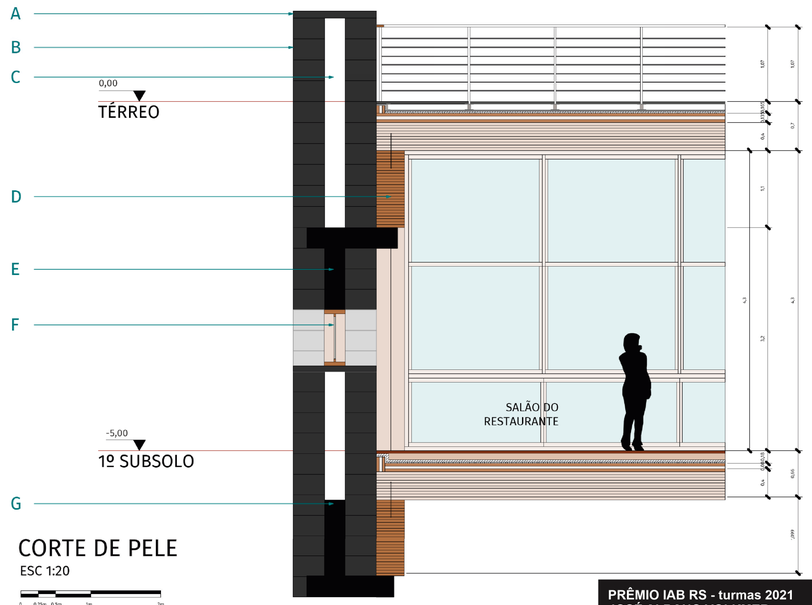

CORTE DE PELE
ESC 1:20

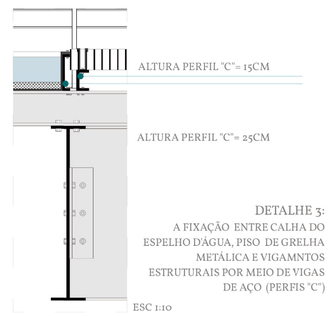

DETALHE 3:
A FIXAÇÃO ENTRE CALHA DO ESPELHO D'ÁGUA, PISO DE GRELHA METÁLICA E VIGAMNTOS ESTRUTURAIS POR MEIO DE VIGAS DE AÇO (PERFIS "C")

ESC 1:10

A Placa em basalto regular serrado natural, espessura 10cm, dimensão 1,25x 1,25
B Fechamentos - Blocos de pedra basáltica (20 x 46 x 20cm)
C Pilar de concreto armado (0,3x0,3x3m)
D Viga em MLC (0,4x0,4x20m)
E Viga "T" de concreto armado – fornece apoio para o revestimento basáltico e para a viga de MLC
F Janela em fita em madeira natural, com vidro vidro liso fixo
G Viga "T" de concreto armado – fornece apoio para o revestimento basáltico e para a viga de MLC

PRÊMIO IAB RS - turmas 2021
JOSÉ ALBANO VOLKMER

4/4

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RIO GRANDE DO SUL